

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX - SISTEMA DE NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS URBANOS DA SEDE - 2001

RUA LIBERDADE - ENTRE RUA TOMAZINA E PIRAI E QUADRA 107C

LOTES / QUADRAS

RUA - AVENIDA


LOTES / QUADRAS

490,00 —

— 490,00

RUA TOMAZINA

RUA TOMAZINA

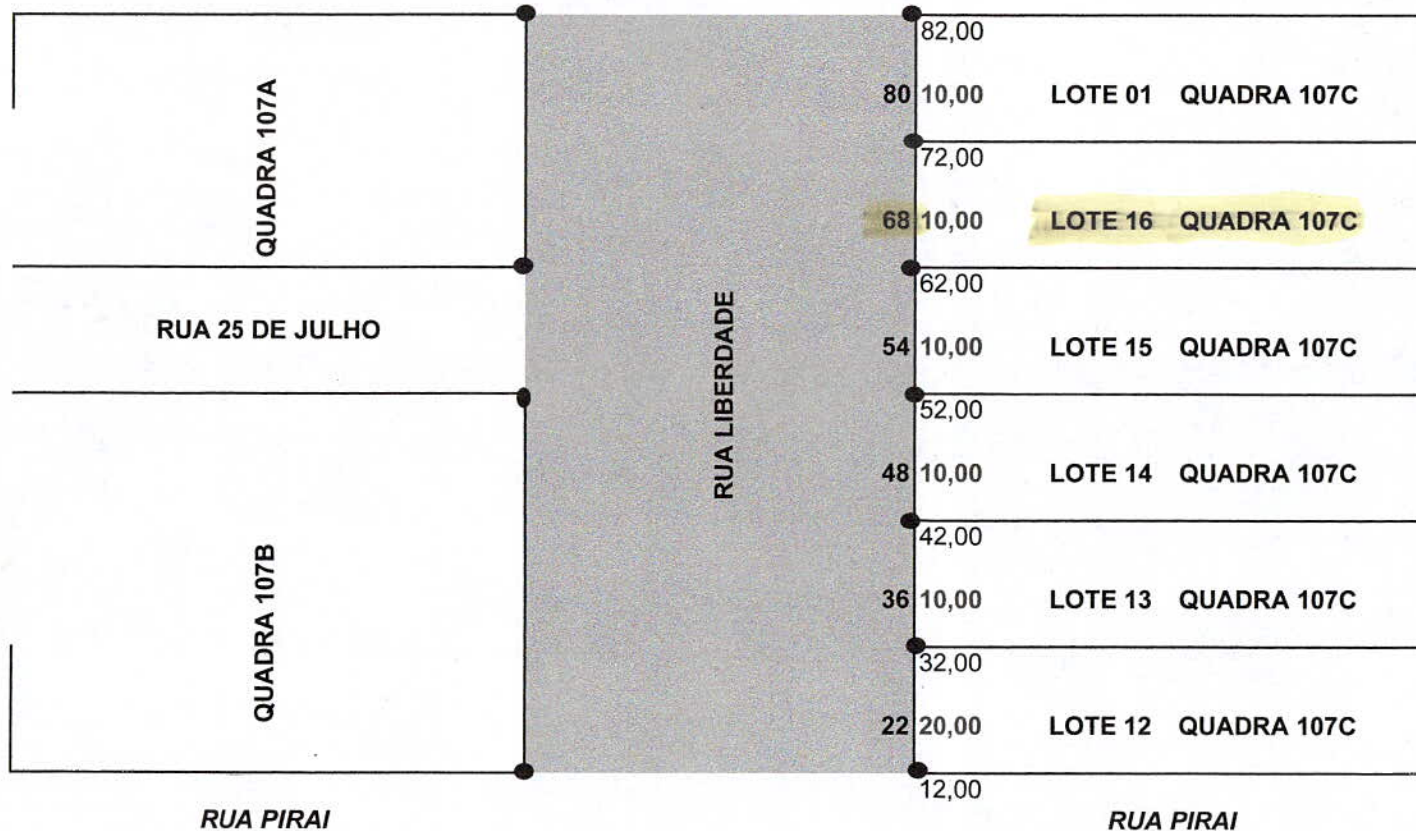

CONTA
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115


NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
APARECIDA DE LIMA		3990.8603	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R LIBERDADE Q107C D16		68	
CEP	LOCAL		
86.950-000	FENIX		
ROTEIRO DE LEITURA		HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
096-10-01-001-26009		Y22SG2339903-4-1	012 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	0	10	
Nº Amostras Realizadas	12	12	12	16	13	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	12	12	12	16	13	

Conclusão | **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
2023	X	X	X	X	X	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO -----	VOLUME -----	VALOR M3/RS -----	TOTAIS -----
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	5		48,97

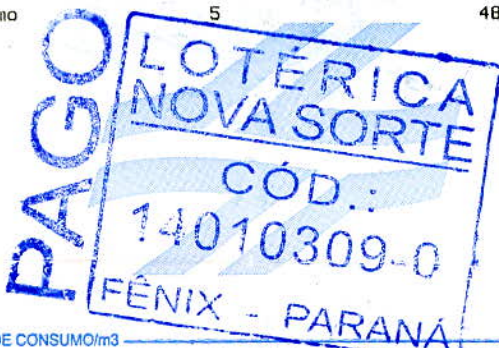
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
30		15/09/2023		0						09/2023
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO	
					0				01/10/2023	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
17/10/2023		48,97						48,97		

 EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
 PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS